


Ergebnisse der Luftschalldämmung

aus Prüfbericht 91473-01 vom 14.02.2024

Auftraggeber: Keitel-Haus GmbH, Reubacher Straße 23, 74585 Rot am See
 Prüfort: Prüfstand der STEP GmbH, Emminger Straße 38, 71131 Jettingen
 Prüfaufbau: **Wohnungstrennwand in Holzständerbauweise mit durchgehenden Ständern, durchgehender Schwelle und Rähm; Beplankung: GKF,PS,OSB/OSB,PS,GKF; geschraubt**

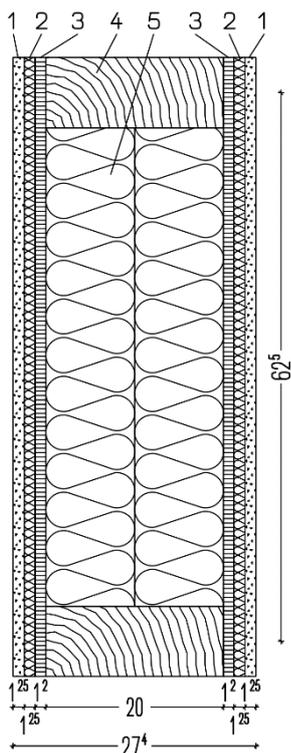

Wandaufbau:

12,5 mm	1: Gipskarton-Feuerschutzplatte (GKF)
12,5 mm	2: PhoneStar ST Tri (PS)
12 mm	3: Grobspanplatte (OSB)
200 mm	4 bzw. 5: Holzständer bzw. Mineralwolle
12 mm	3: Grobspanplatte (OSB)
12,5 mm	2: PhoneStar ST Tri (PS)
12,5 mm	1: Gipskarton-Feuerschutzplatte (GKF)

$$R_w(C_{50-5000}) = 55 \text{ dB } (-3)$$

Bewertetes Schalldämm-Maß
ermittelt nach DIN EN ISO 10140 und DIN EN ISO 717-1

Schalltechnisches Entwicklungs- und Prüfinstitut, STEP GmbH
Winnenden, 14.02.2024



Dipl.-Ing. (FH) Ch. Fichtel